



**СХЕМА ИНОКУЛЯЦИИ ПЛАНШЕТОВ SENSITITRE
ИДЕНТИФИКАЦИЯ *STREPTOCOCCUS* SPP.**

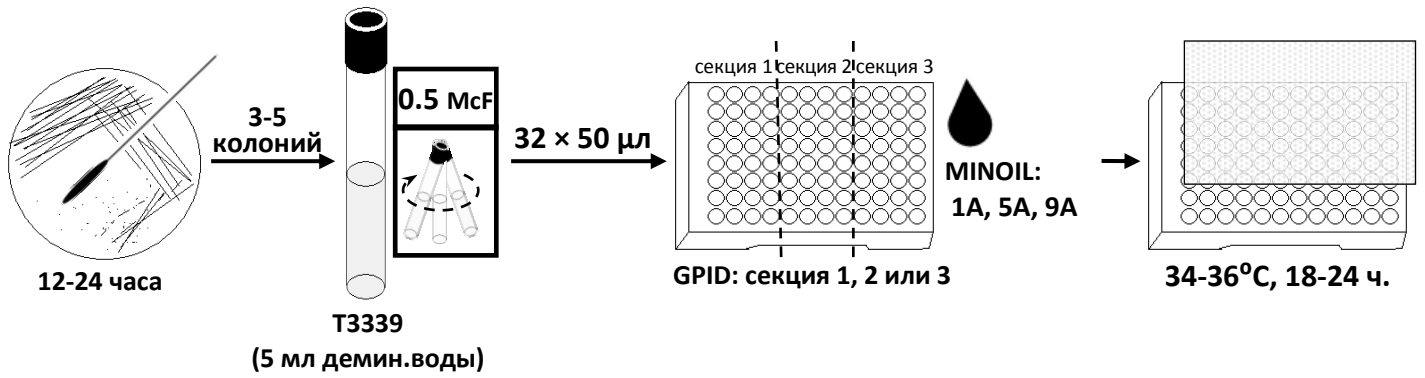

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АМП *STREPTOCOCCUS* SPP.

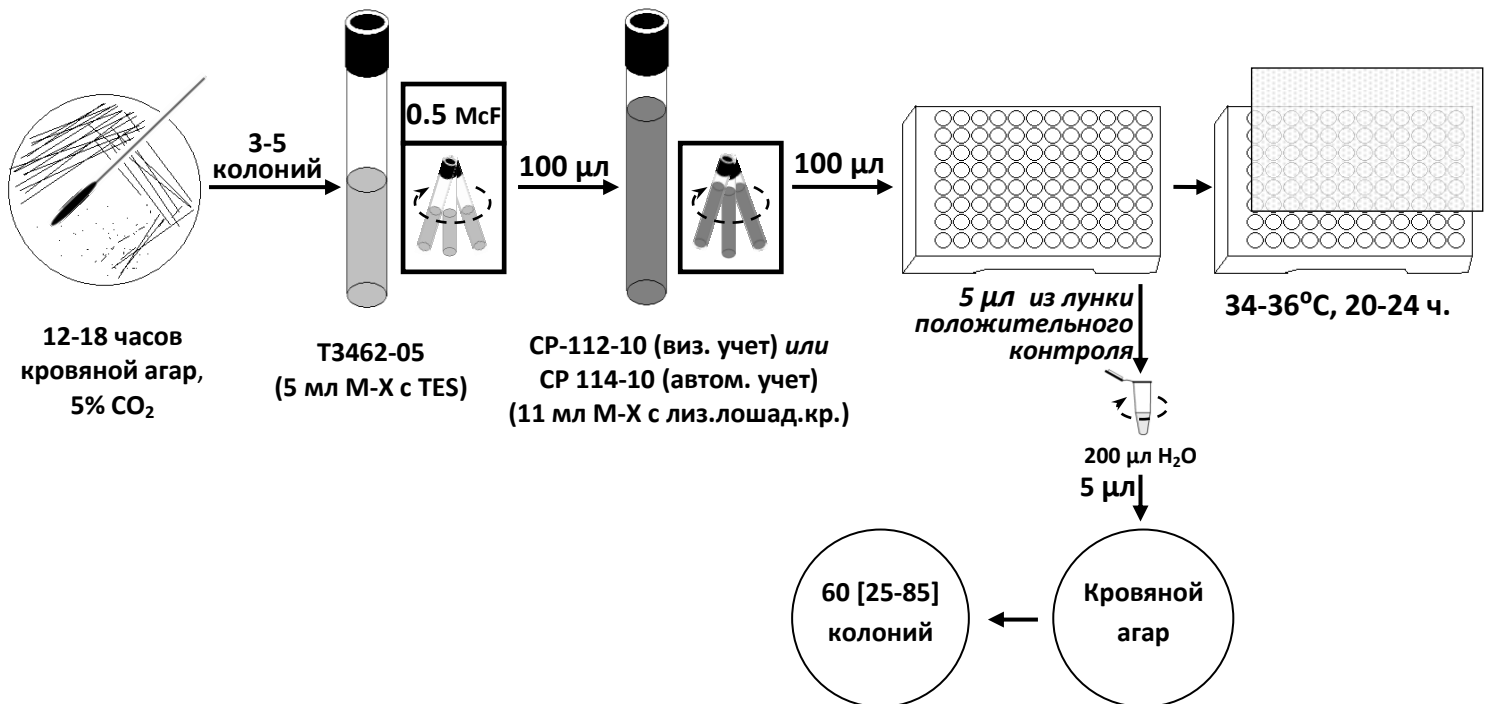

Прим.: Обязательно проводите проверку плотности суспензии! Для Streptococcus spp. плотность сильно зависит от условий инкубации первичной чашки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АМП *HAEMOPHILUS* SPP.

